МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ КОТЛА КСВа-1,0 (1:15)

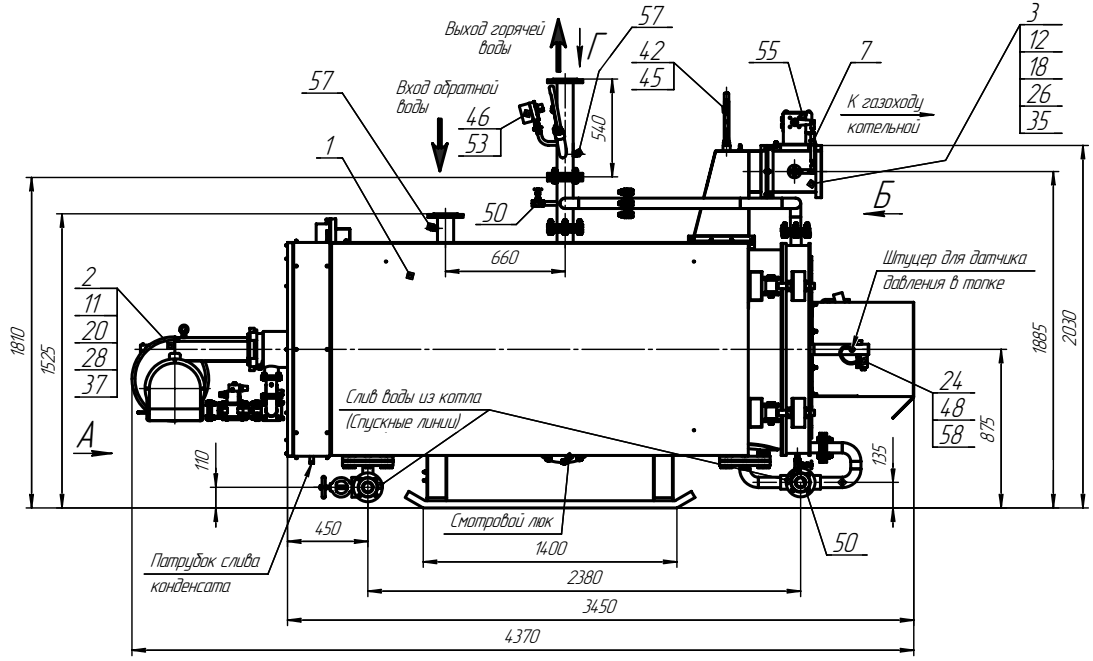

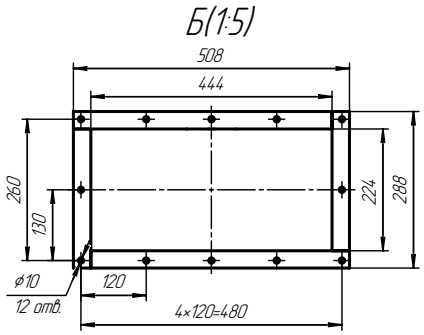

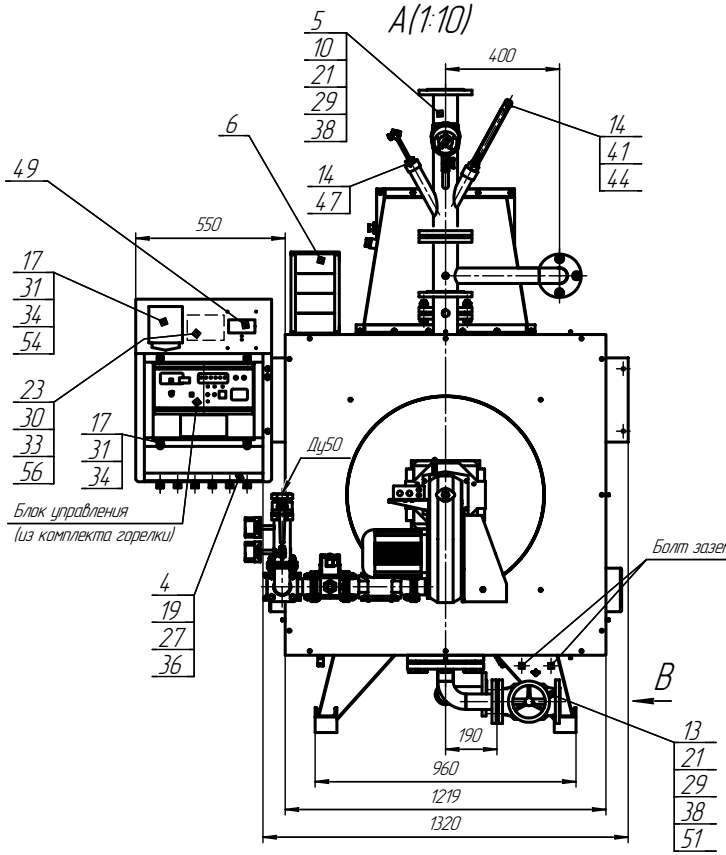

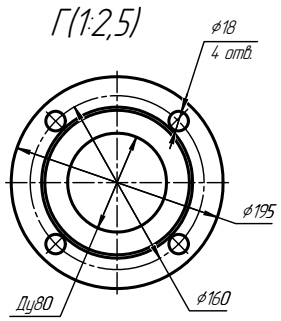



1. Размеры для справок.
2. Монтаж электрооборудования выполнить согласно чертежа электромонтажного КВ1.00.00.00 МЭ и схемы электрической ГБ-1,2.00.00.000 Э5.
3. Конструкция горелки позволяет расположить газовый блок Д как в правую, так и в левую сторону от горелки.
4. Контрольно-измерительные приборы и трубопроводная арматура могут быть заменены ОАО "БКМЗ" на анологичные, не ухудшающие технические характеристики котла

5. Для устройства заземления между корпусом котла и блоком автоматики использовать верхнее отверстие на планке котла для крепления рамы блока автоматики.
6. Входят в комплект горелки.
7. Клапан, поз. 52, смотри на схеме водяного тракта котла в руководстве по эксплуатации.
8. Панель приборную, поз. 6, установить в любом удобном для наблюдения за приборами месте в соответствии с требованиями технического описания (ПП-1,0.00.00 ТО) на неё.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Прочие изделия		
	ТУ 92-887.021-91	Оправы		
41		2П 2.85.100.160	1	*п. 4
42		2П 2.85.160.350	1	*п. 4
	ТУ 25-2021.010-89	Термометры		
44		ТТмП52.260.103	1	*п. 4
45		ТТП85.260.163	1	*п. 4
46	ТУ311-0225591.006-90	Манометр ДМ2010Сч	1	*п. 4,6
47	ТУ 4211-004-46526536-02	Термопреобразователь	1	*п. 4,6
		сопротивления		
		ДТС 045-50М		
48		Датчик-реле LGW3A2	1	*п. 4,6
49	ТУ 4211-034-04880601-2005	Измеритель ПРОМА-ИТМ	1	
50	ТУ 3712-001-04606952-94	Клапан запорный муфтовый	2	
		15б1п; Ду15		
51	ТУ 3732-002-00218377-95	Клапан запорный фланцевый	2	
		Ду50; 15кч19п2		
52	ТУ 26-07-14.91-86	Клапан обратный Ду50	1	
		19ч21бр		
53	ТУ 26-07-1061-84	Кран трехходовой Ду15	1	
54	ТУ 4372-10-00226862-00	Оповещатель ОПОП	1	*п. 4,6
		0124-2/3 (УСС-1-220)		
55		Привод Бирс электри-	1	
		ческий однооборотный		
		SA-005/17-90М-Р-С		
56	ТУ 311-05814.256-098-97	Пускатель магнитный	1	
		ПМЛ 1210Б УХЛ3		
57	ЮРУК 433647.01 ОТУ	Датчик температуры ДТК-4	2	
		Материалы		
58	ТУ 38 1051816-87	Трубка силиконовая 4×1,5	0,4	м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
1	КВ 1.90.00.000	Котел КСВ-1,0	1	
2	ГБак-1,2.00.00.000	Горелка ГБ-1,2 МВт	1	
3	КВ 1.38.00.000	Секция с шибером	1	Из компл. котла
4	КВ 2.54.100.00.000-02	Рама	1	-//-
5	КВ 1.37.00.000	Патрубок датчиков	1	-//-
6	ПП-1.0.00.00	Панель приборная	1	Пост по отд. заказу
7	КВ 1.60.00.000	Тяга газохода с шибером	1	
		Детали		
10	КВ 1.00.00.017	Прокладка	1	Патр. дат
11	КВ 1.00.00.030	Прокладка	1	Горелка
12	КВ 1.00.00.031	Прокладка	1	Секция
13	КВ 2.5.00.00.00.026	Прокладка	2	Слив
14	КВ 64.01.04-03	Прокладка	1	ПРОМА
14	КВ 64.01.04-05	Прокладка	2	Оправа
		Стандартные изделия		
		Болты ГОСТ 7798-70		
17		М6-6g×20.58.16	6	
18		М8-6g×25.58.16	16	
19		М10-6g×30.58.16	2	
20		М12-6g×45.58.16	4	
21		М16-6g×75.58.16	12	
		Винты ГОСТ 17473-80		
23		М5 х 20.58.016	4	
24		М4 х 20.58.016	4	
		Гайки ГОСТ 5915-70		
26		М8-6Н.5.016	12	
27		М10-6Н.5.16	2	
28		М12-6Н.5.16	4	
29		М16-6Н.5.16	12	
30		М5.4.16	4	
31		М6.4.16	6	
		Шайбы ГОСТ 6402-70		
33		5.65Г	4	
34		6.65Г	6	
35		8.65Г	16	
36		10.65Г	2	
37		12.65Г	4	
38		16.65Г	12	

По вопросам приобретения продукции сайт www.Ros-TepLo.ru тел. +7 (499) 501-11-21